


岩洞第一発電所ほか 水門設備等定期点検整備業務委託


図 面 リ ス ト

図面番号	図面名称	水門設備番号
【位置図】		
	位置図	
【岩洞第一発電所】		
1	大川取水堰堤 平面図	GA1-2、3
2	大曲沢取水堰堤 平面図	GA1-5
3	駒ヶ沢取水堰堤 平面図	GA1-6
4	猫足沢溪流取水暗渠、向井ノ又沢取水暗渠 平面図	GA1-11、12
5	小宿沢溪流取水暗渠 平面図	GA1-13
6	大宿沢溪流取水暗渠 平面図	GA1-14
7	向井ノ沢取水堰堤 平面図	GA1-17～20
8	軽松沢取水堰堤 平面図	GA1-23、24
9	軽松沢取水路 平面図	GA1-26
10	逆川取水堰堤 平面図	GA1-28
11	岩洞ダム堤体 平面図	GA1-30、31
12	岩洞第一発電所 取水口 平面図	GA1-32～35
13	岩洞第一発電所 調圧水槽・排砂隧道 平面図	GA1-36
14	岩洞沢維持放流設備 平面図	GA1-38、39
15	岩洞ダム注水口 平面図	GA1-40
【岩洞第二発電所】		
16	第一号暗渠 構造図	GA2-1
17	濁川サイフォン 平面図・縦断図	GA2-7



大川維持放流設備計画平面図 S=1/400

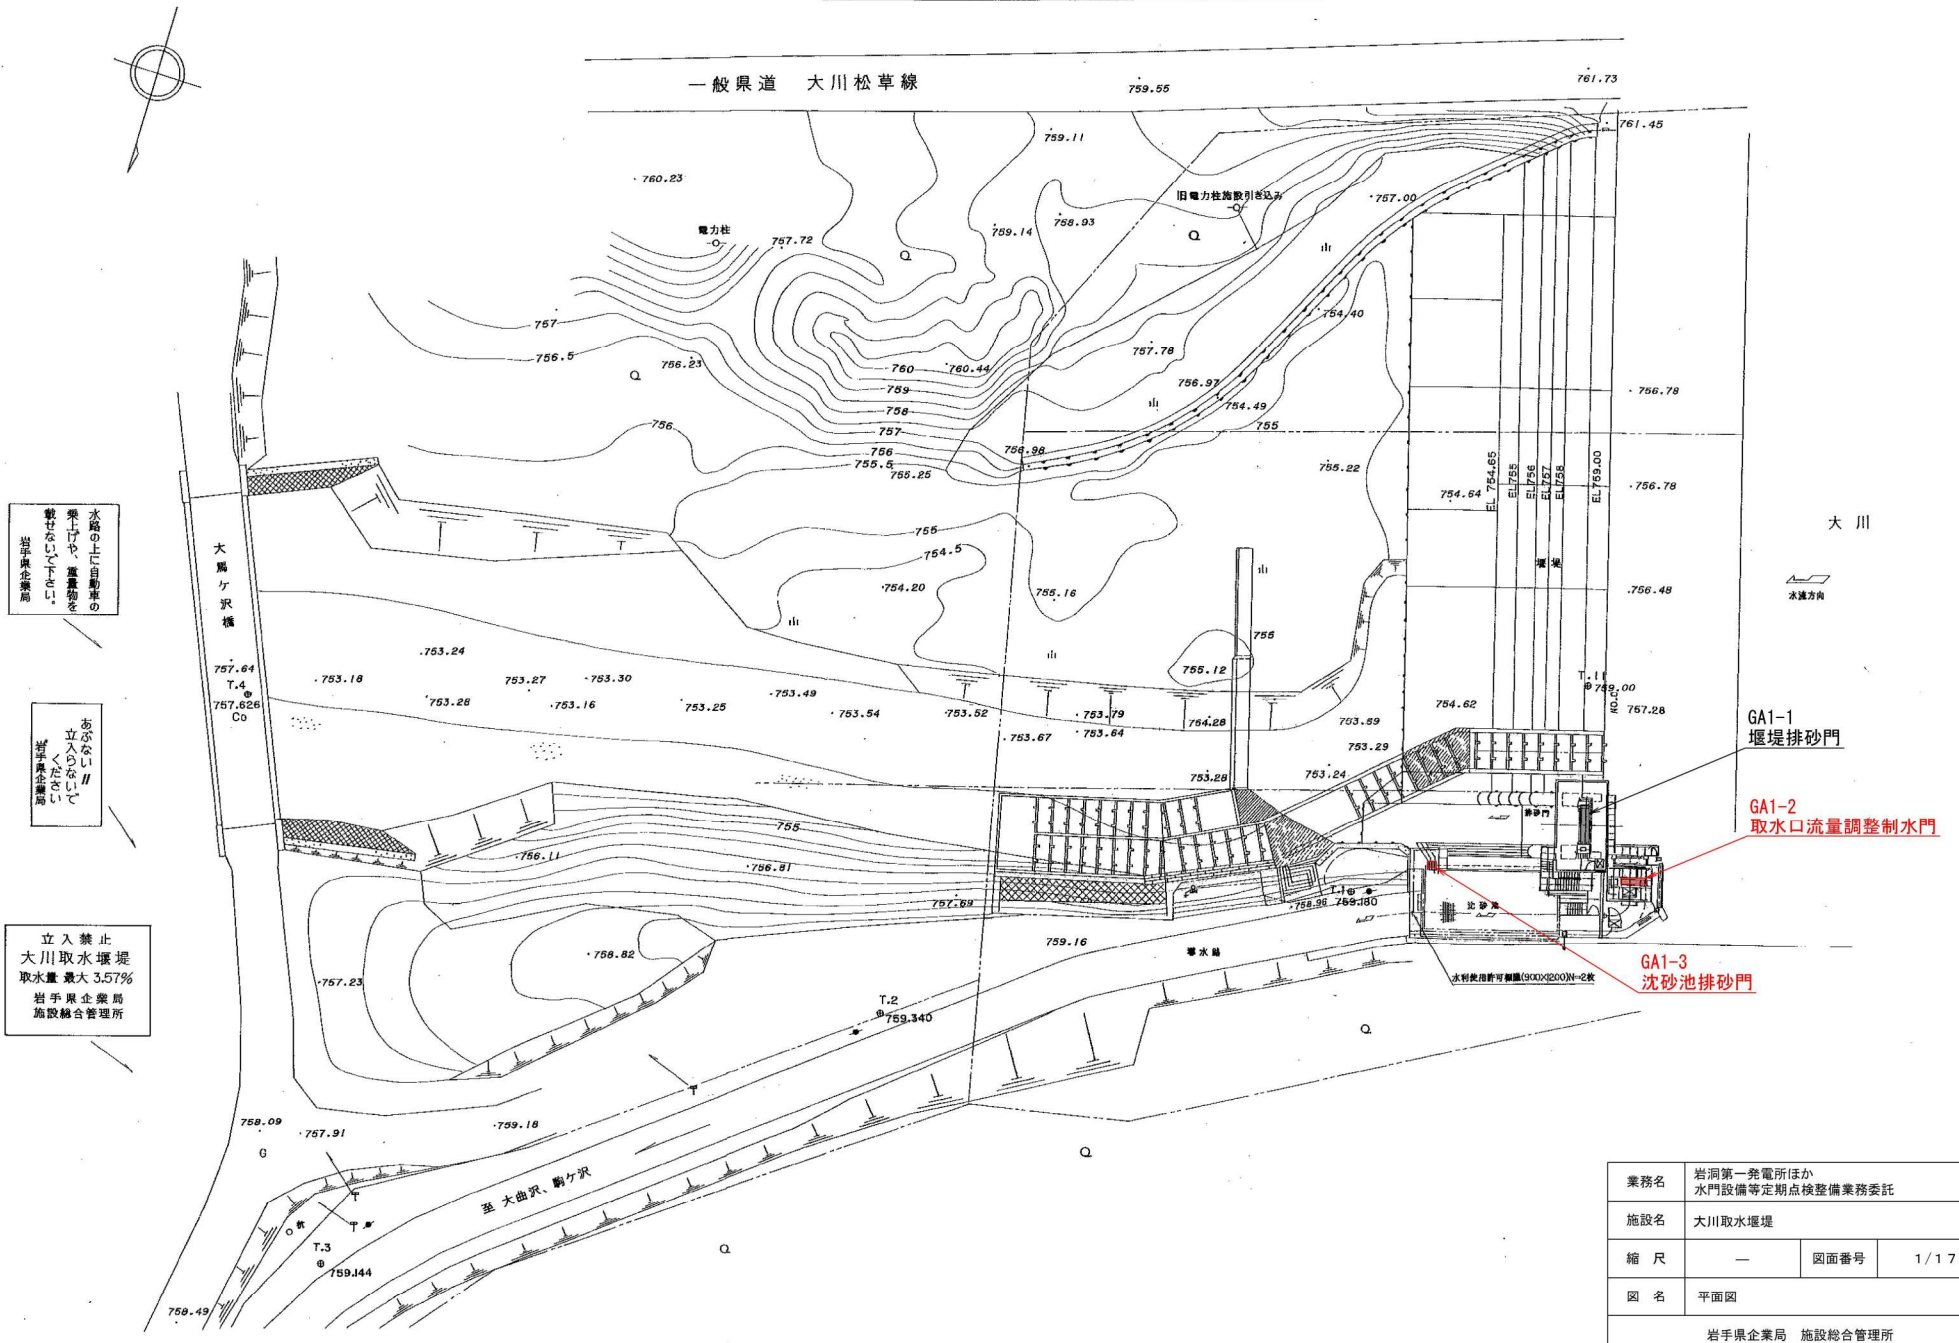


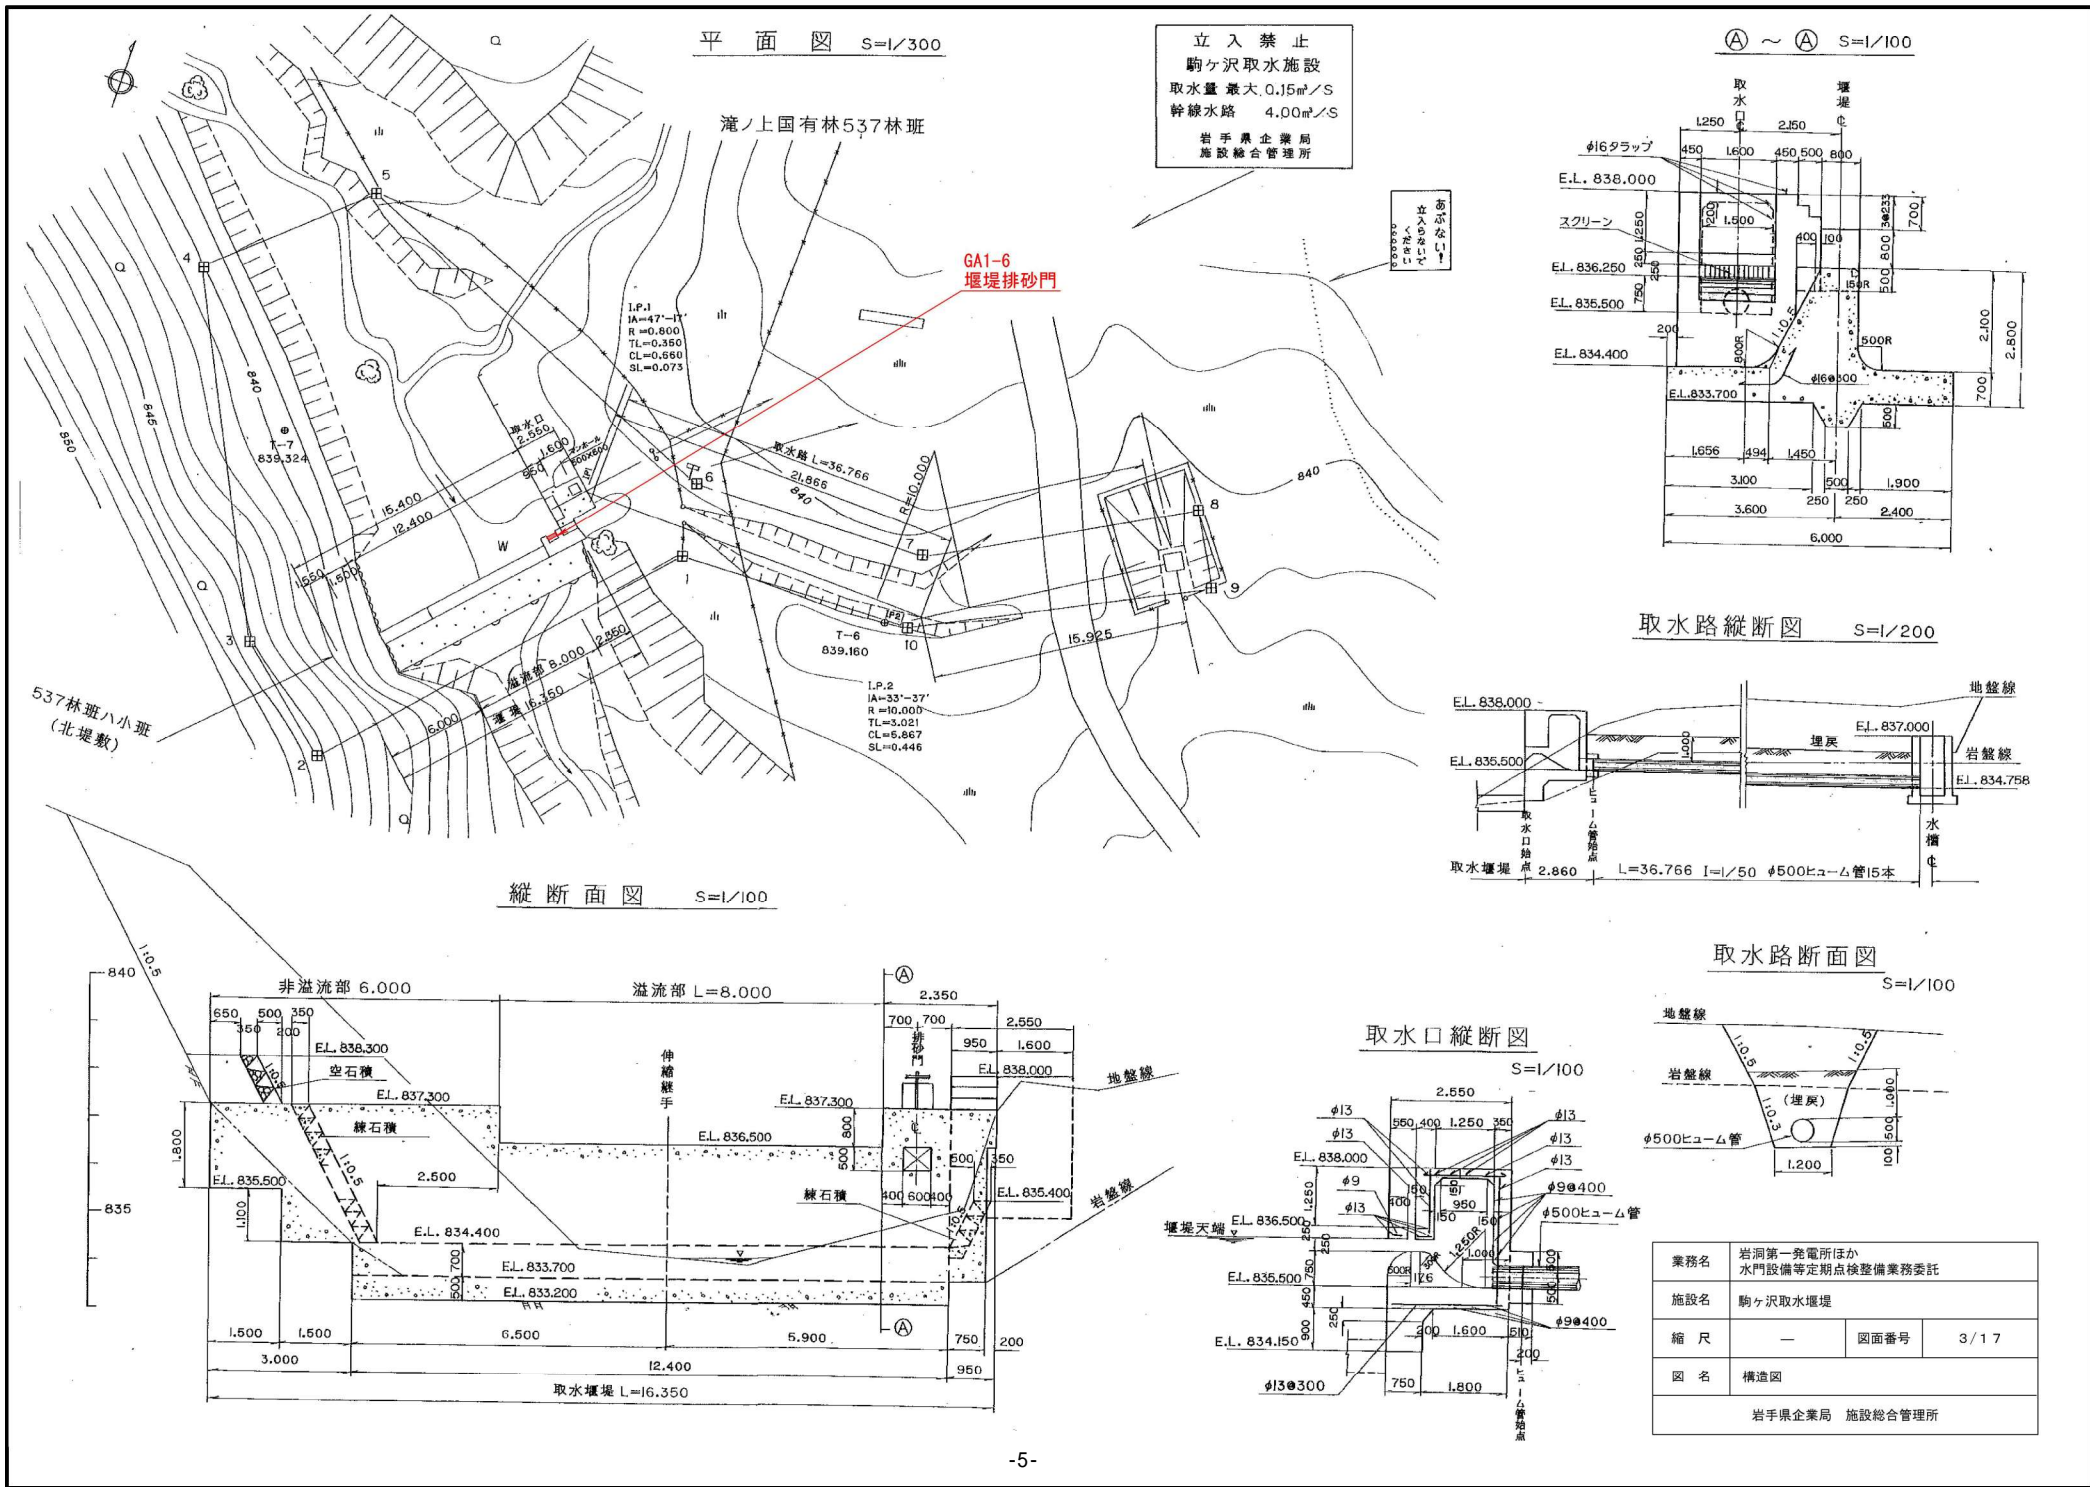


立入禁止
駒ヶ沢取水施設
取水量 最大 0.15m³/s
幹線水路 4.00m/s
岩手県企業局
施設総合管理所

あふまない
立入禁止
取水量 最大 0.15m³/s
幹線水路 4.00m/s
岩手県企業局
施設総合管理所


① ~ ② S=1/100

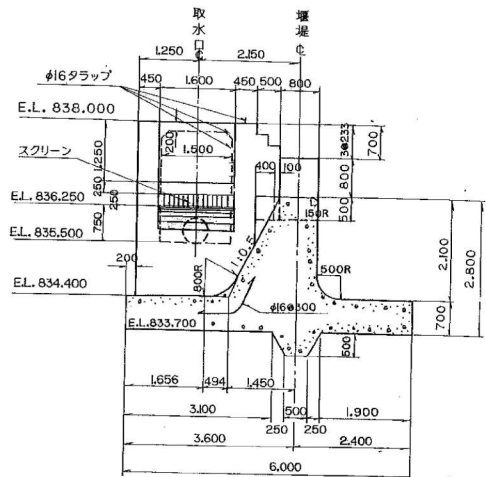


取水路縦断面図 S=1/200

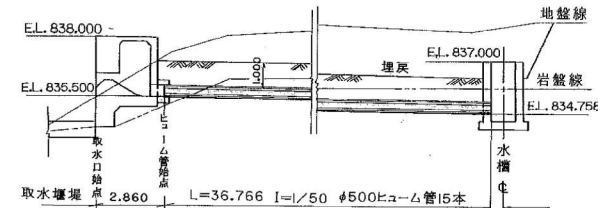


縦断面図 S=1/100

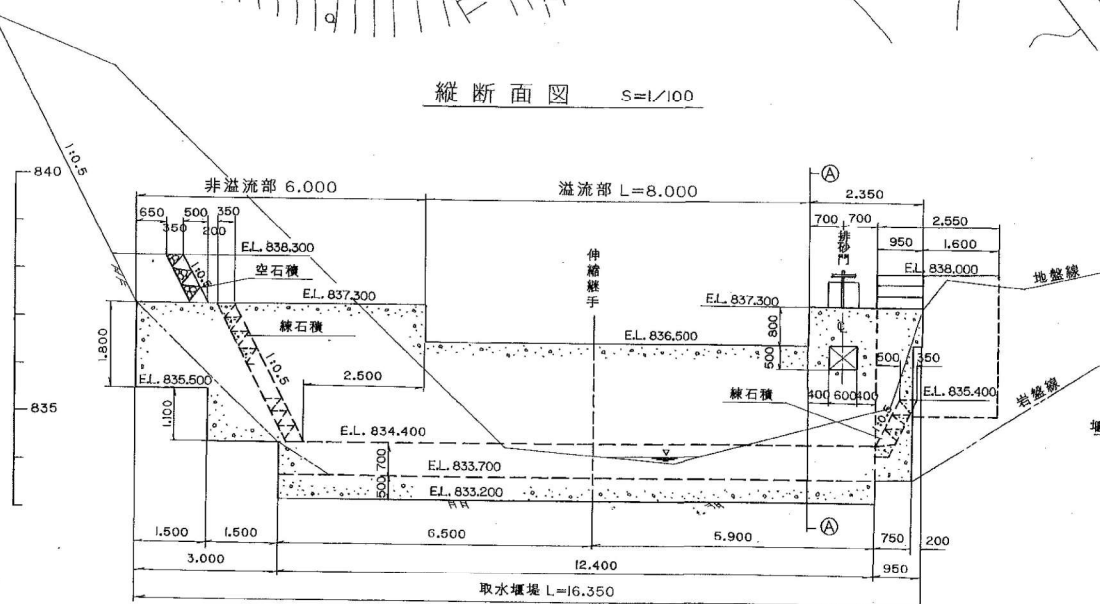

取水路断面図 S=1/100

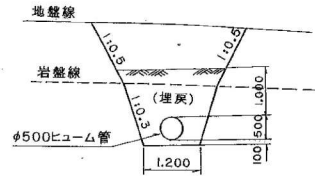

取水口縦断面図 S=1/100

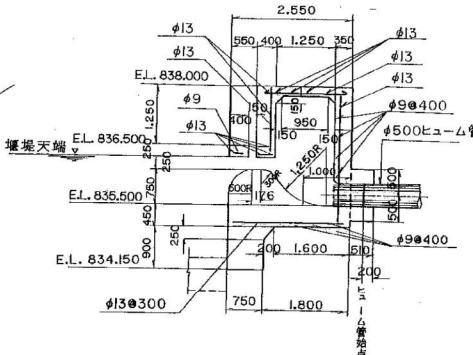

業務名	岩洞第一発電所ほか 水門設備等定期点検整備業務委託		
施設名	駒ヶ沢取水堰堤		
縮 尺	—	図面番号	3 / 17
図 名	構造図		
岩手県企業局 施設総合管理所			

外山第一国有林
356林班

**立入禁止
向井ノ又沢取水施設**

取水量 最大 0.24 m³/S
幹線水路 2.10 m²/S

岩手県企業局
施設総合管理所

外山第一国有林344林班

344林班イ小班
(暗渠敷)

350林班イ小班
(暗渠敷)

351林班口小班
(開渠敷)

351林班イ小班
(暗渠敷)

356林班イ小班
(暗渠敷)

外山第一国有林351林班

外山第一国有林350林班

GA1-12
暗渠排砂門

350林班口小班
(開渠敷)

**立入禁止
猫足沢取水施設**


取水量 最大 0.21 m³/S
幹線水路 2.10 m²/S

岩手県企業局
施設総合管理所

あぶない！
立ち入らないで
ください。
岩手県企業局

あぶない！
立ち入らないで
ください。
岩手県企業局

業務名	岩洞第一発電所ほか 水門設備等定期点検整備業務委託		
施設名	猫足沢渓流取水暗渠、向井ノ又沢取水暗渠		
縮 尺	—	図面番号	4 / 17
図 名	平面図		
岩手県企業局 施設総合管理所			

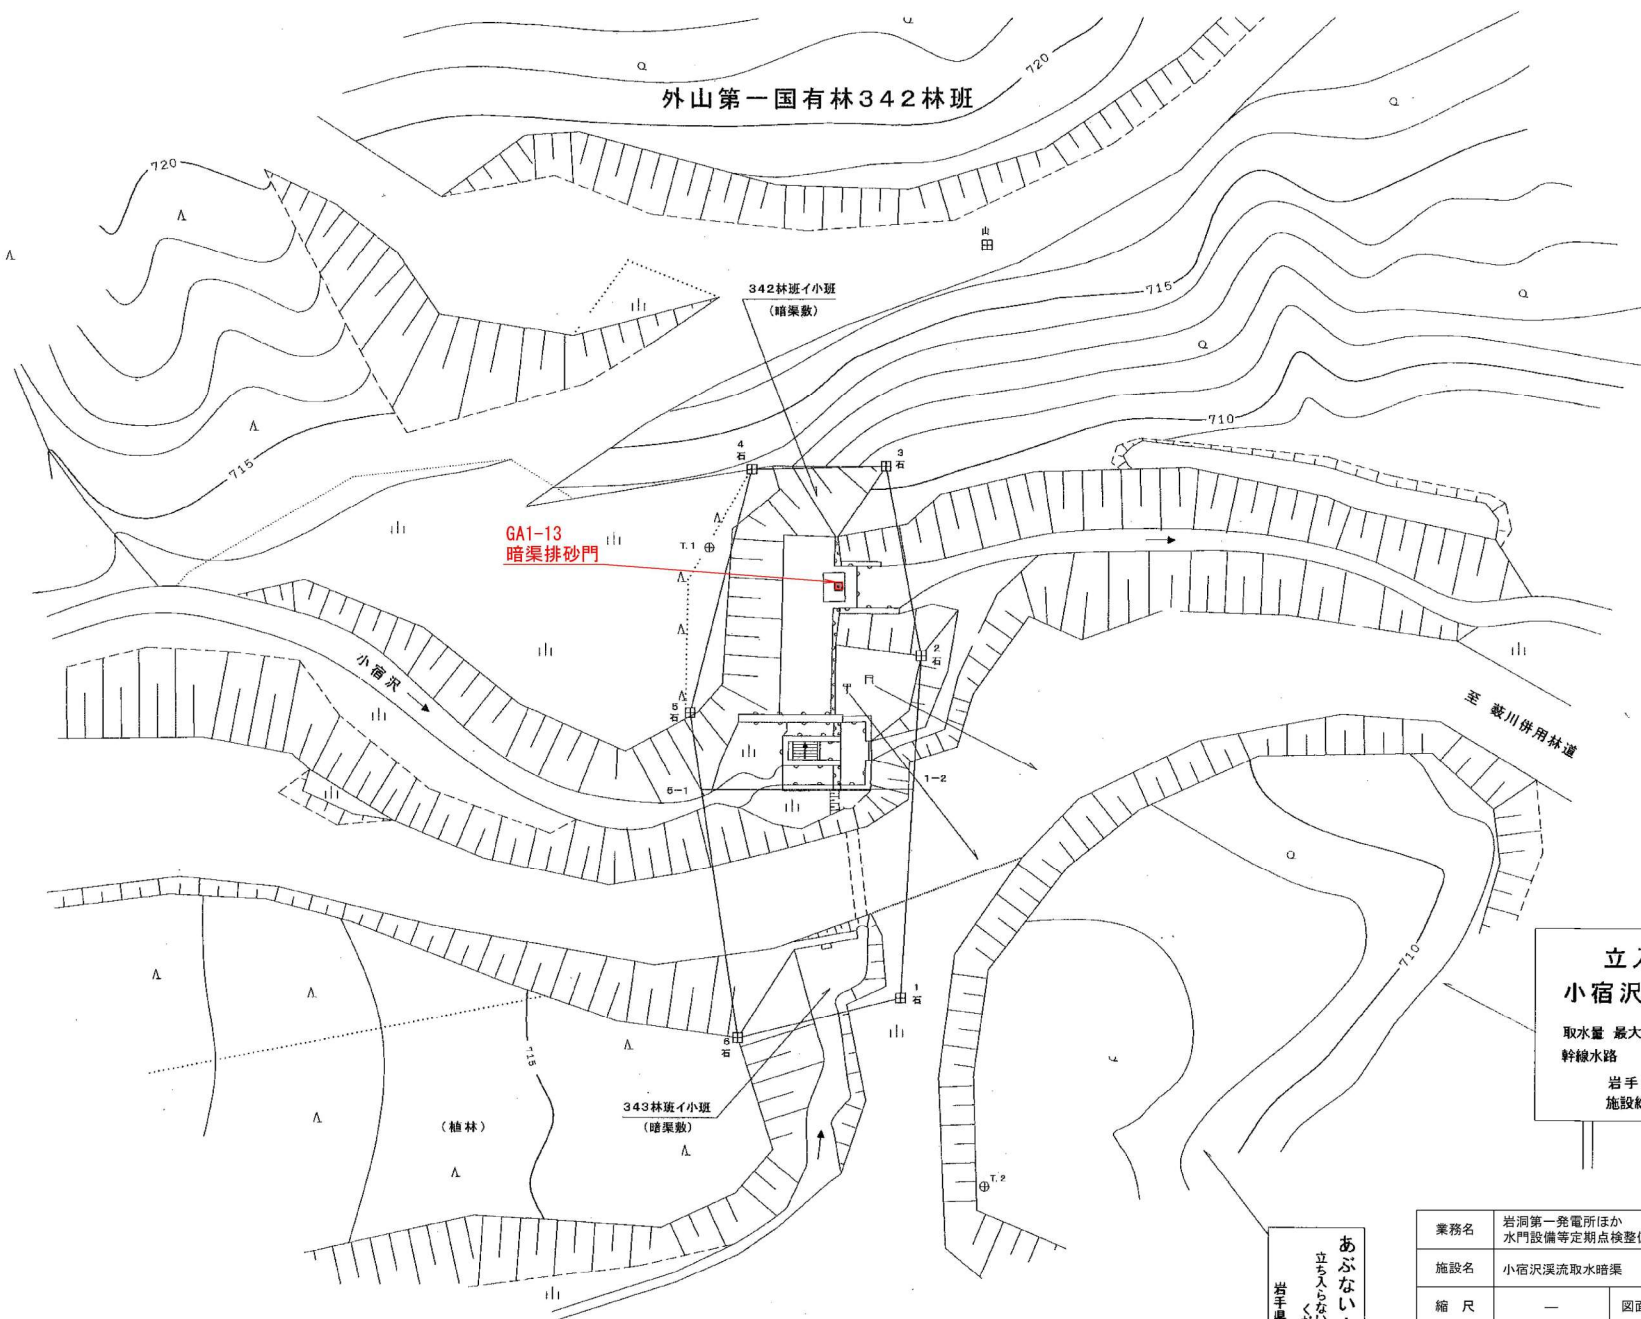


立入禁止
小宿沢取水施設
取水量 最大 0.07m³/S
幹線水路 2.10m³/S
岩手県企業局
施設総合管理所

あぶない！
立ち入らないで
ください。
岩手県企業局

業務名	岩洞第一発電所ほか 水門設備等定期点検整備業務委託		
施設名	小宿沢溪流取水暗渠		
縮 尺	—	図面番号	5 / 17
図 名	平面図		
岩手県企業局 施設総合管理所			

外山第一国有林343林班

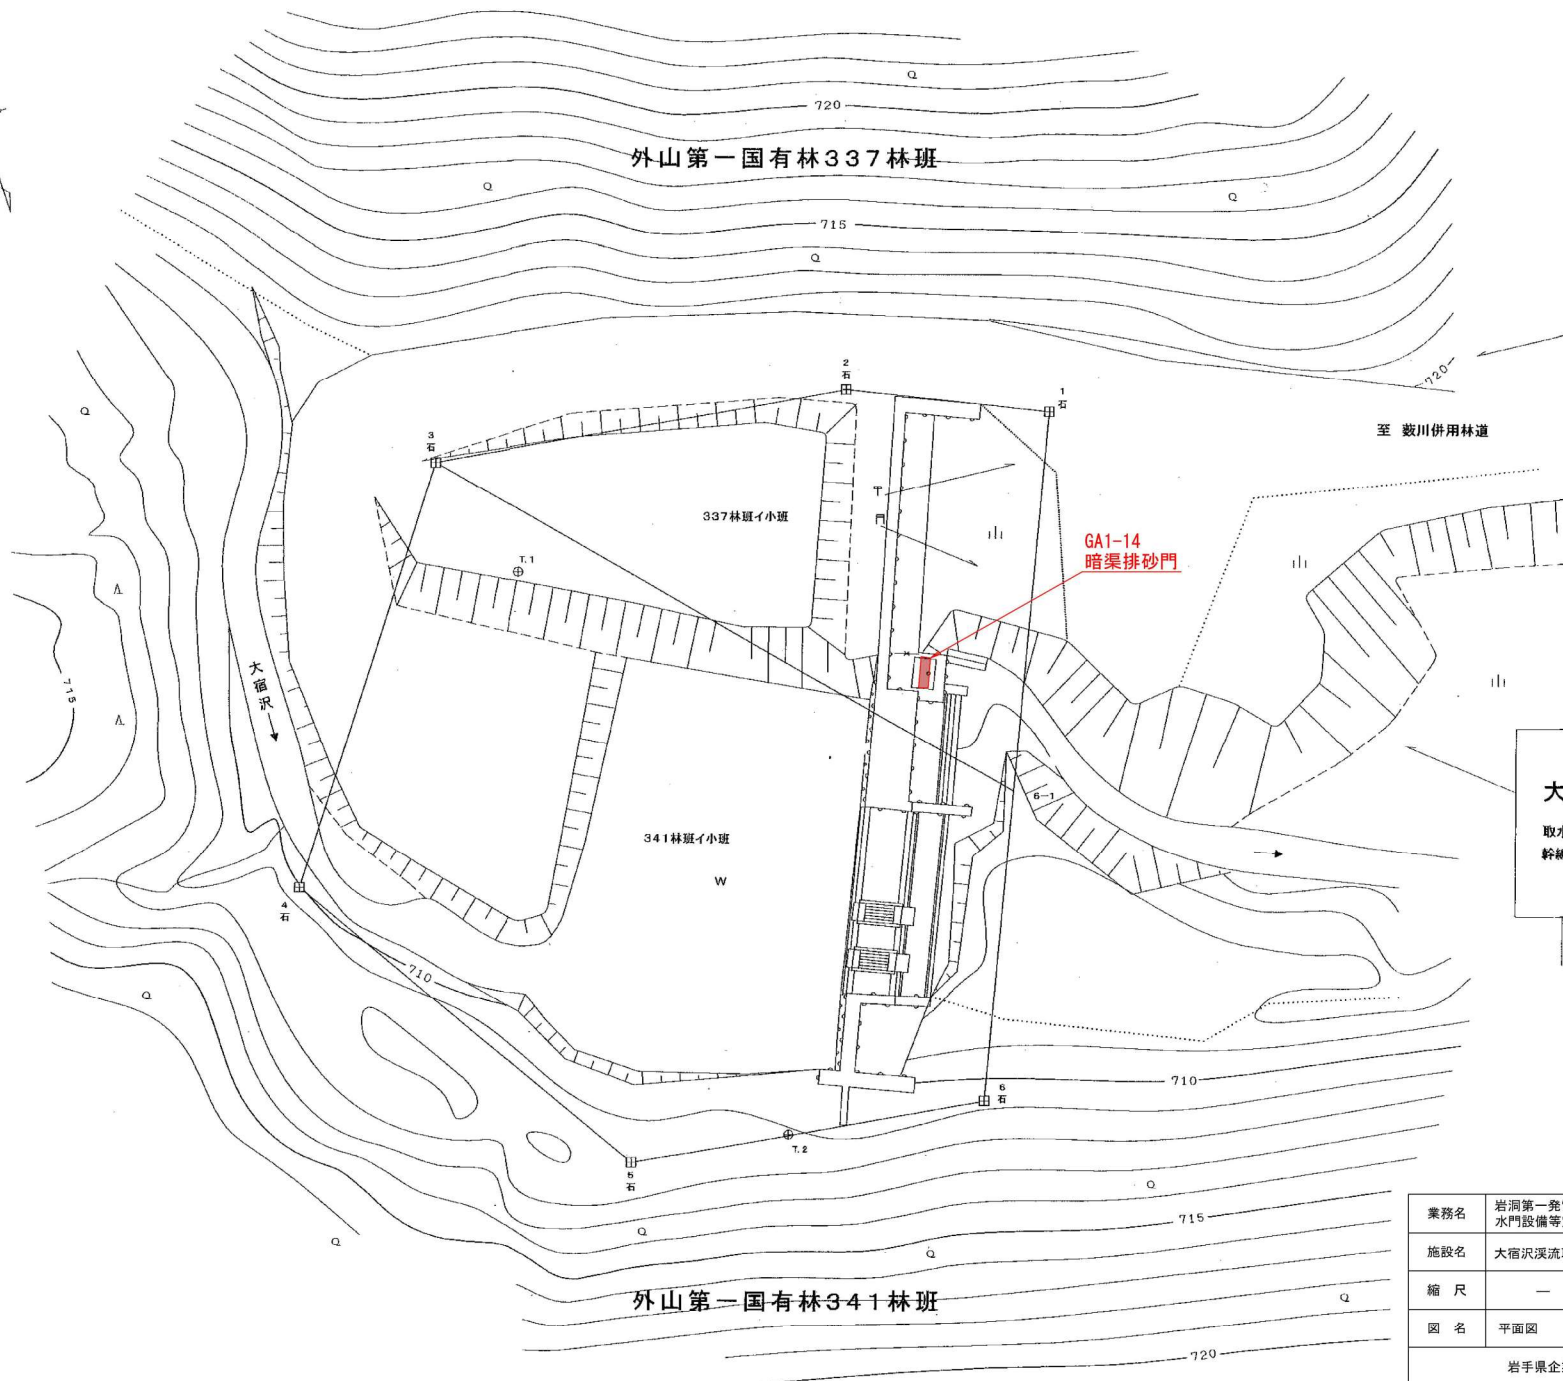


立入禁止
大宿沢取水施設

取水量 最大 0.17m³/S
幹線水路 2.10m³/S

岩手県企業局
施設総合管理所

業務名	岩洞第一発電所ほか 水門設備等定期点検整備業務委託		
施設名	大宿沢溪流取水暗渠		
縮 尺	—	図面番号	6 / 17
図 名	平面図		
岩手県企業局 施設総合管理所			

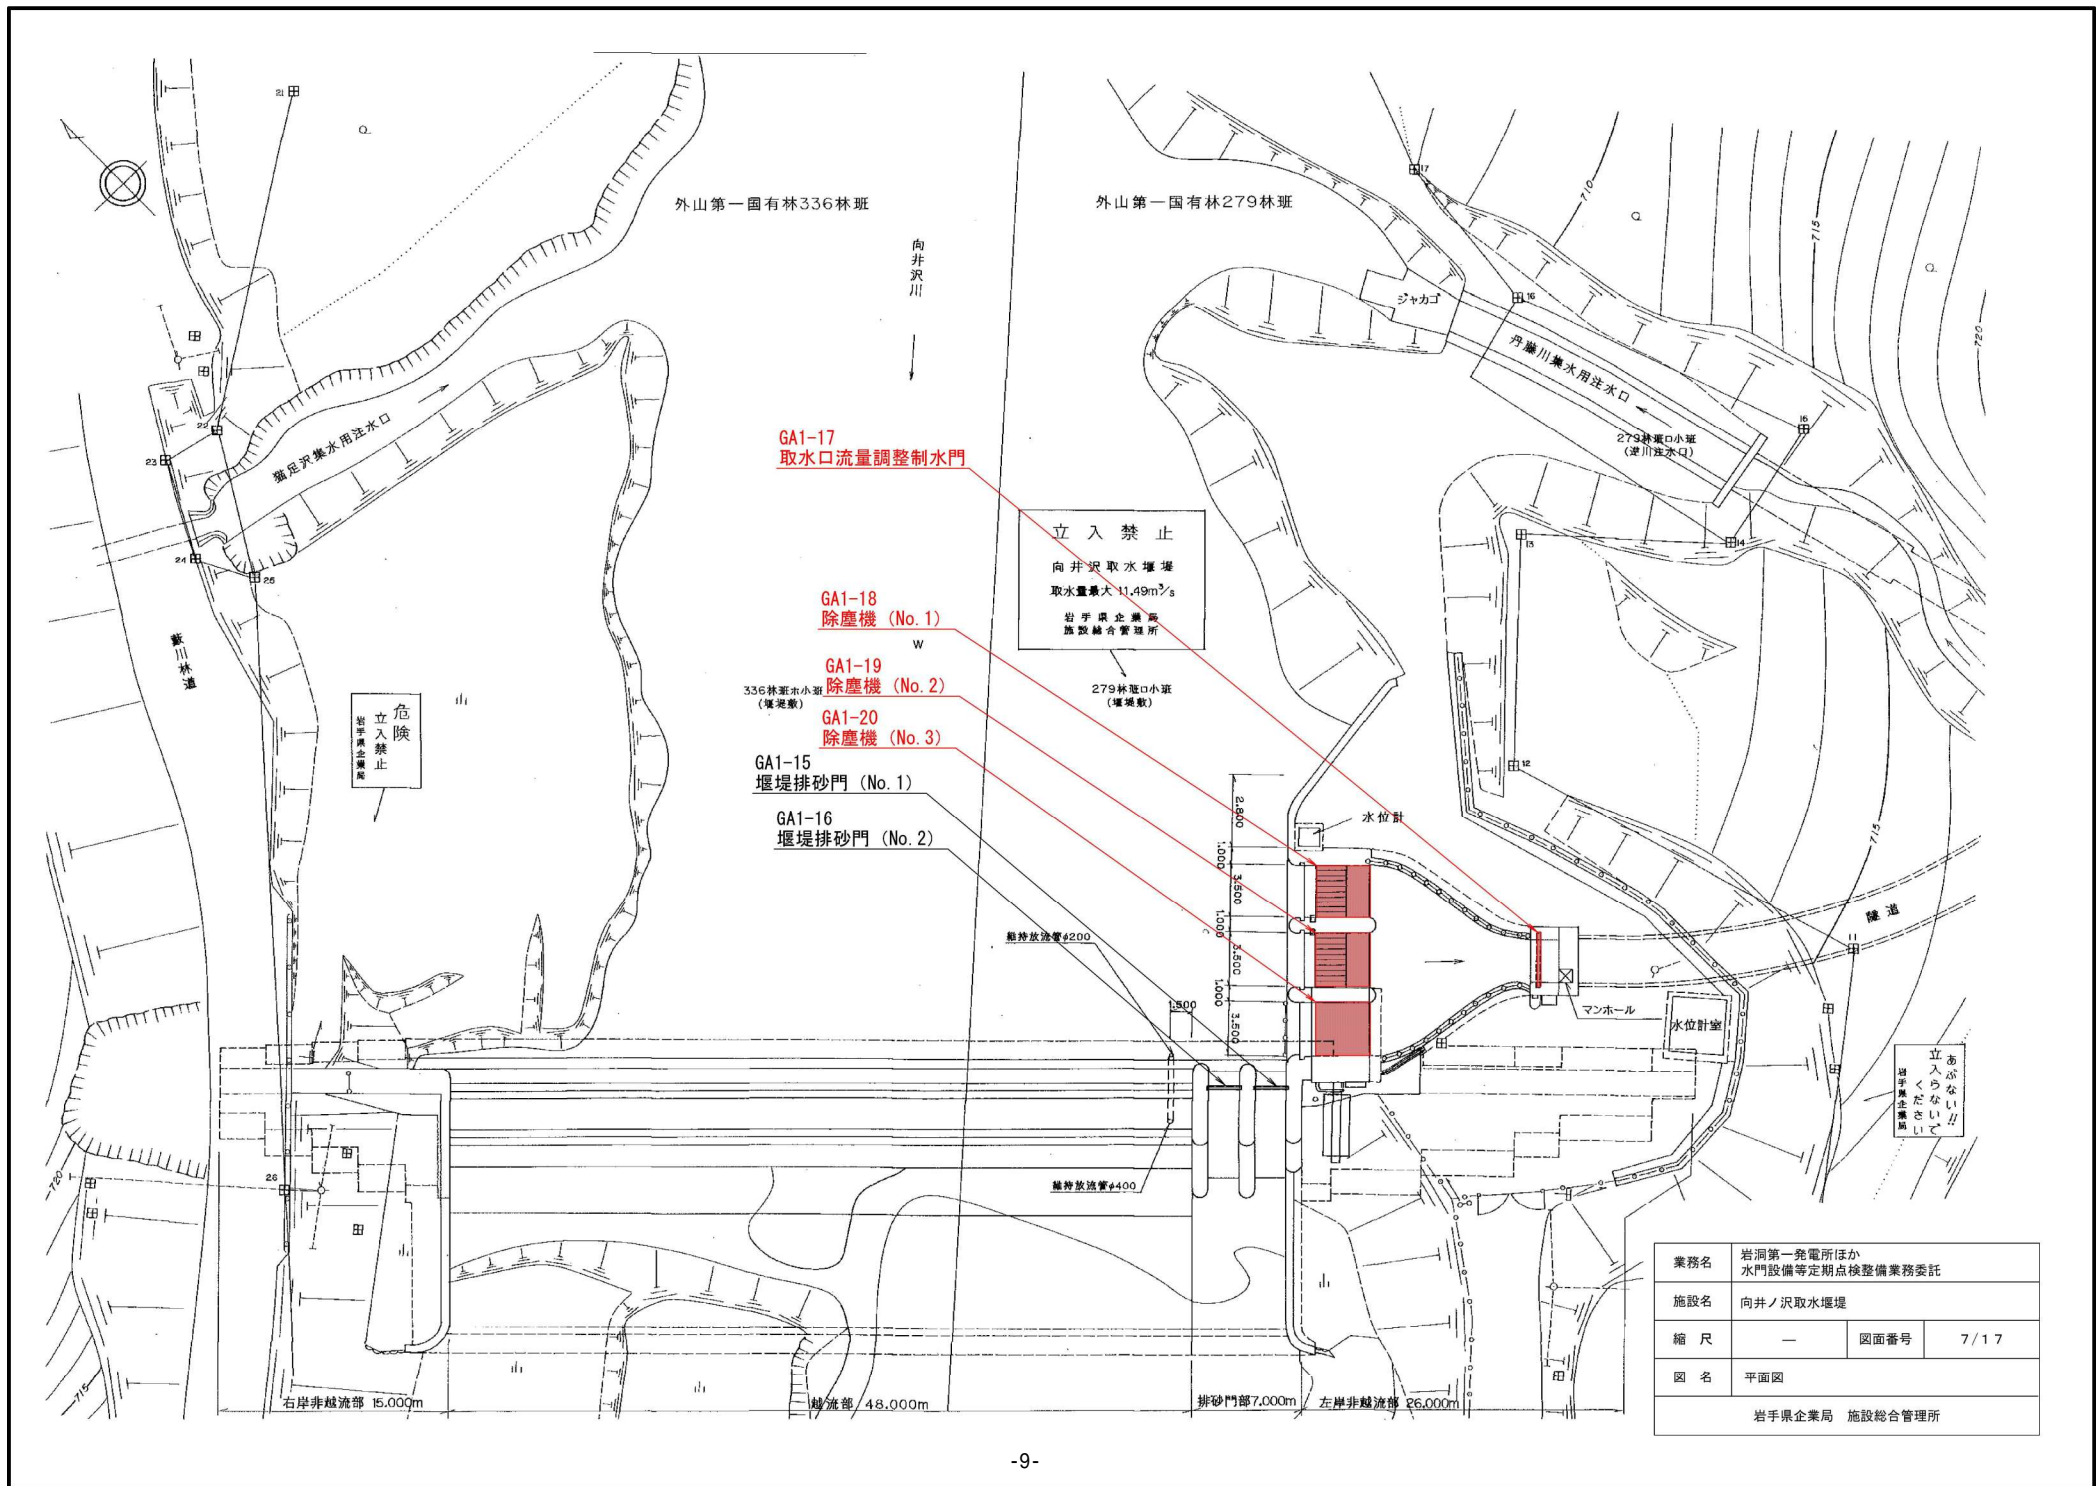



外山第一国有林267林班

立入禁止
軽松沢取水堰堤
取水量 最大 2.20m³/s
岩手県企業局
施設総合管理所

GA1-24
沈砂池排砂門

267林班イ小班
(堰堤敷)

GA1-22
堰堤排砂門

217林班ロ小班
(堰堤敷)

GA1-23
取水口制水門

あぶない！
立ち入らないで
ください。
岩手県企業局



危ない
軽松沢取水路
No1マンホール
岩手県企業局
施設総合管理所

外山第一国有林217林班


至 国道455号

御大釜スーパー林道


業務名	岩洞第一発電所ほか 水門設備等定期点検整備業務委託		
施設名	軽松沢取水堰堤		
縮 尺	—	図面番号	8 / 17
図 名	平面図		
岩手県企業局 施設総合管理所			

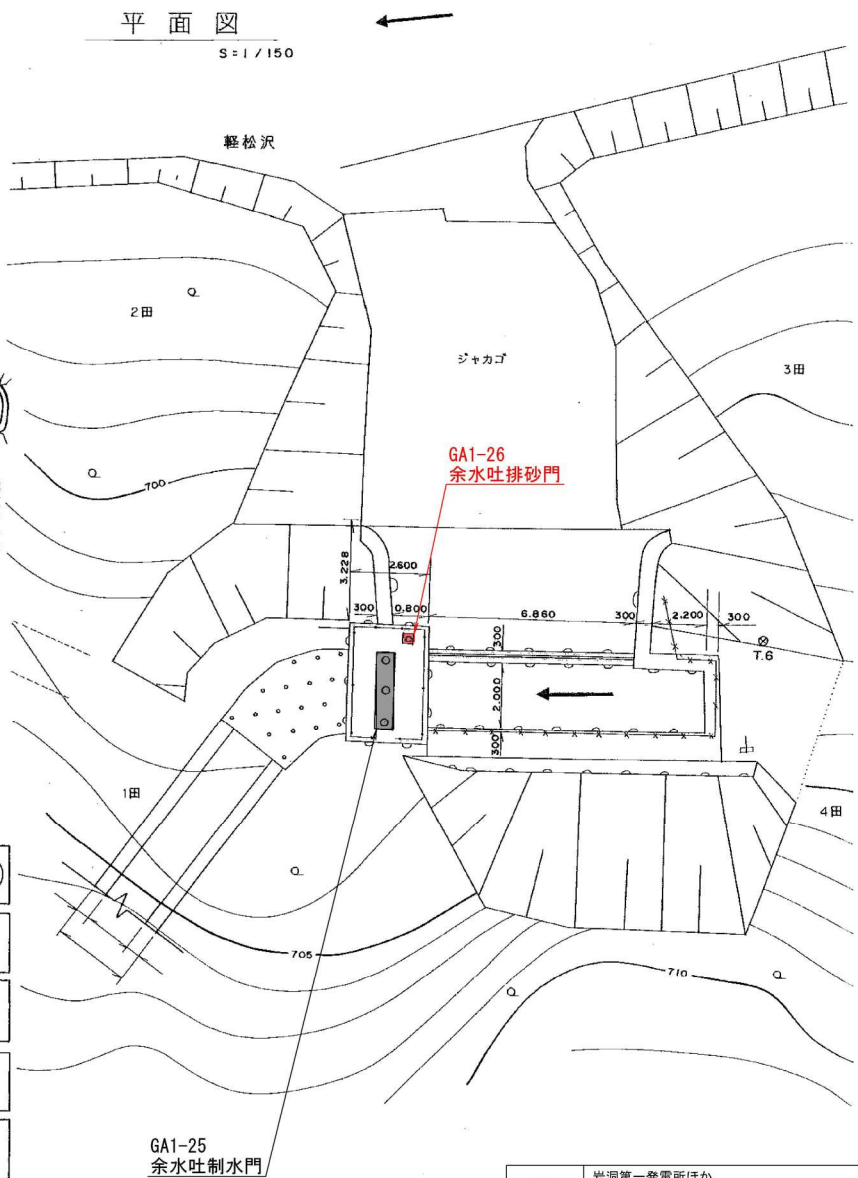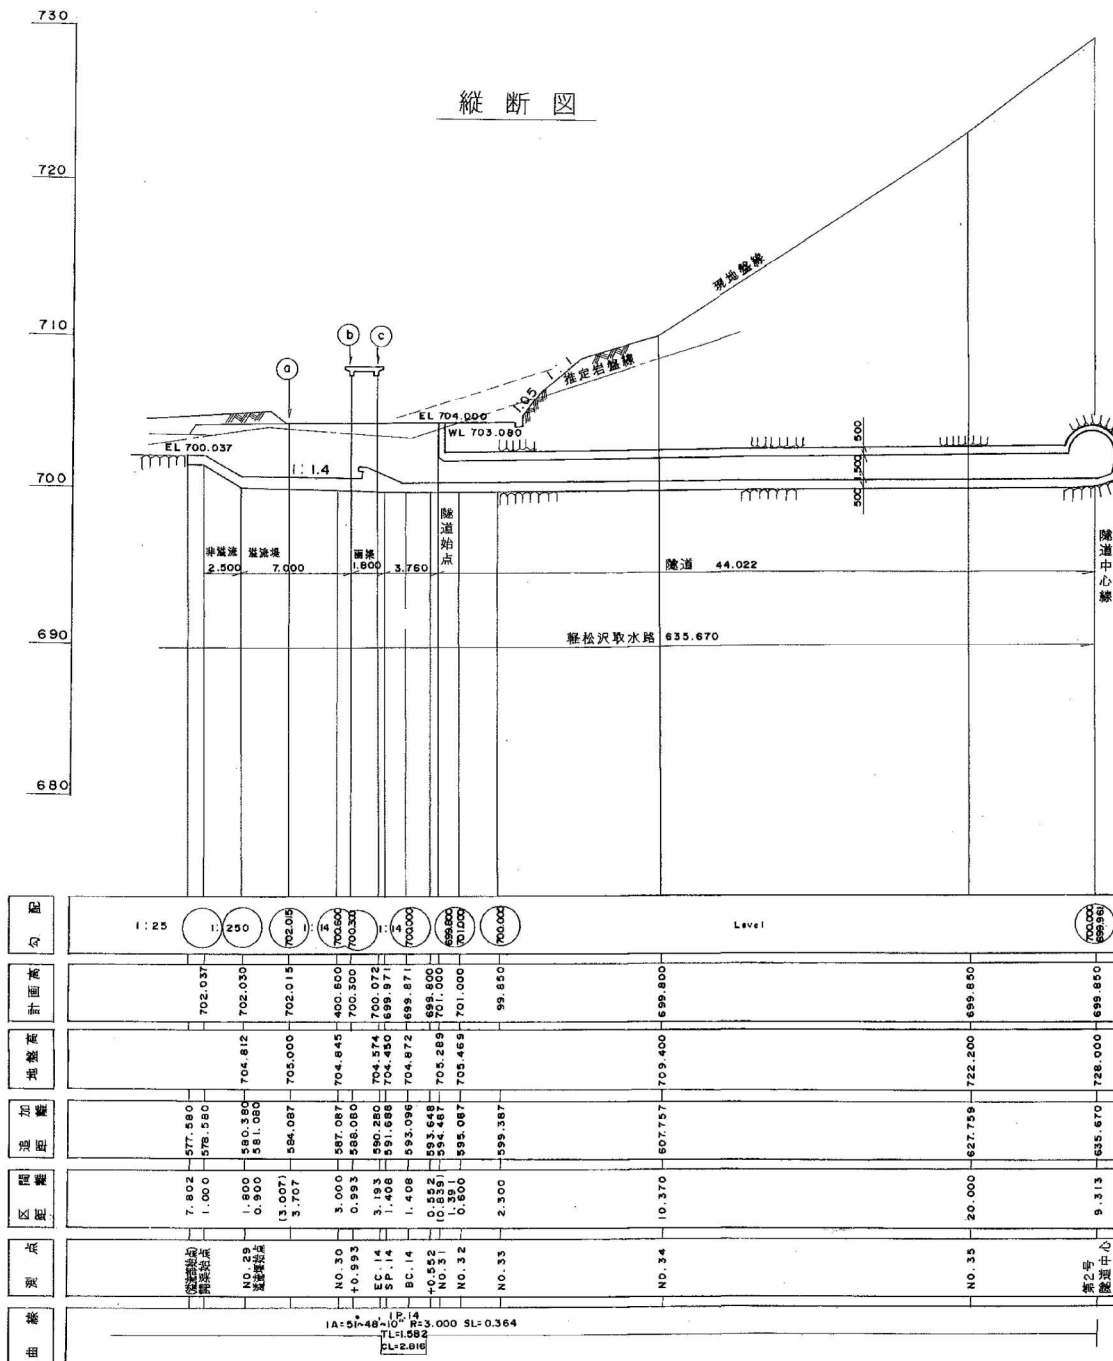


業務名	岩洞第一発電所ほか 水門設備等定期点検整備業務委託		
施設名	軽松沢取水路		
縮 尺	—	図面番号	9 / 17
図 名	縦断面図・平面図		
岩手県企業局 施設総合管理所			

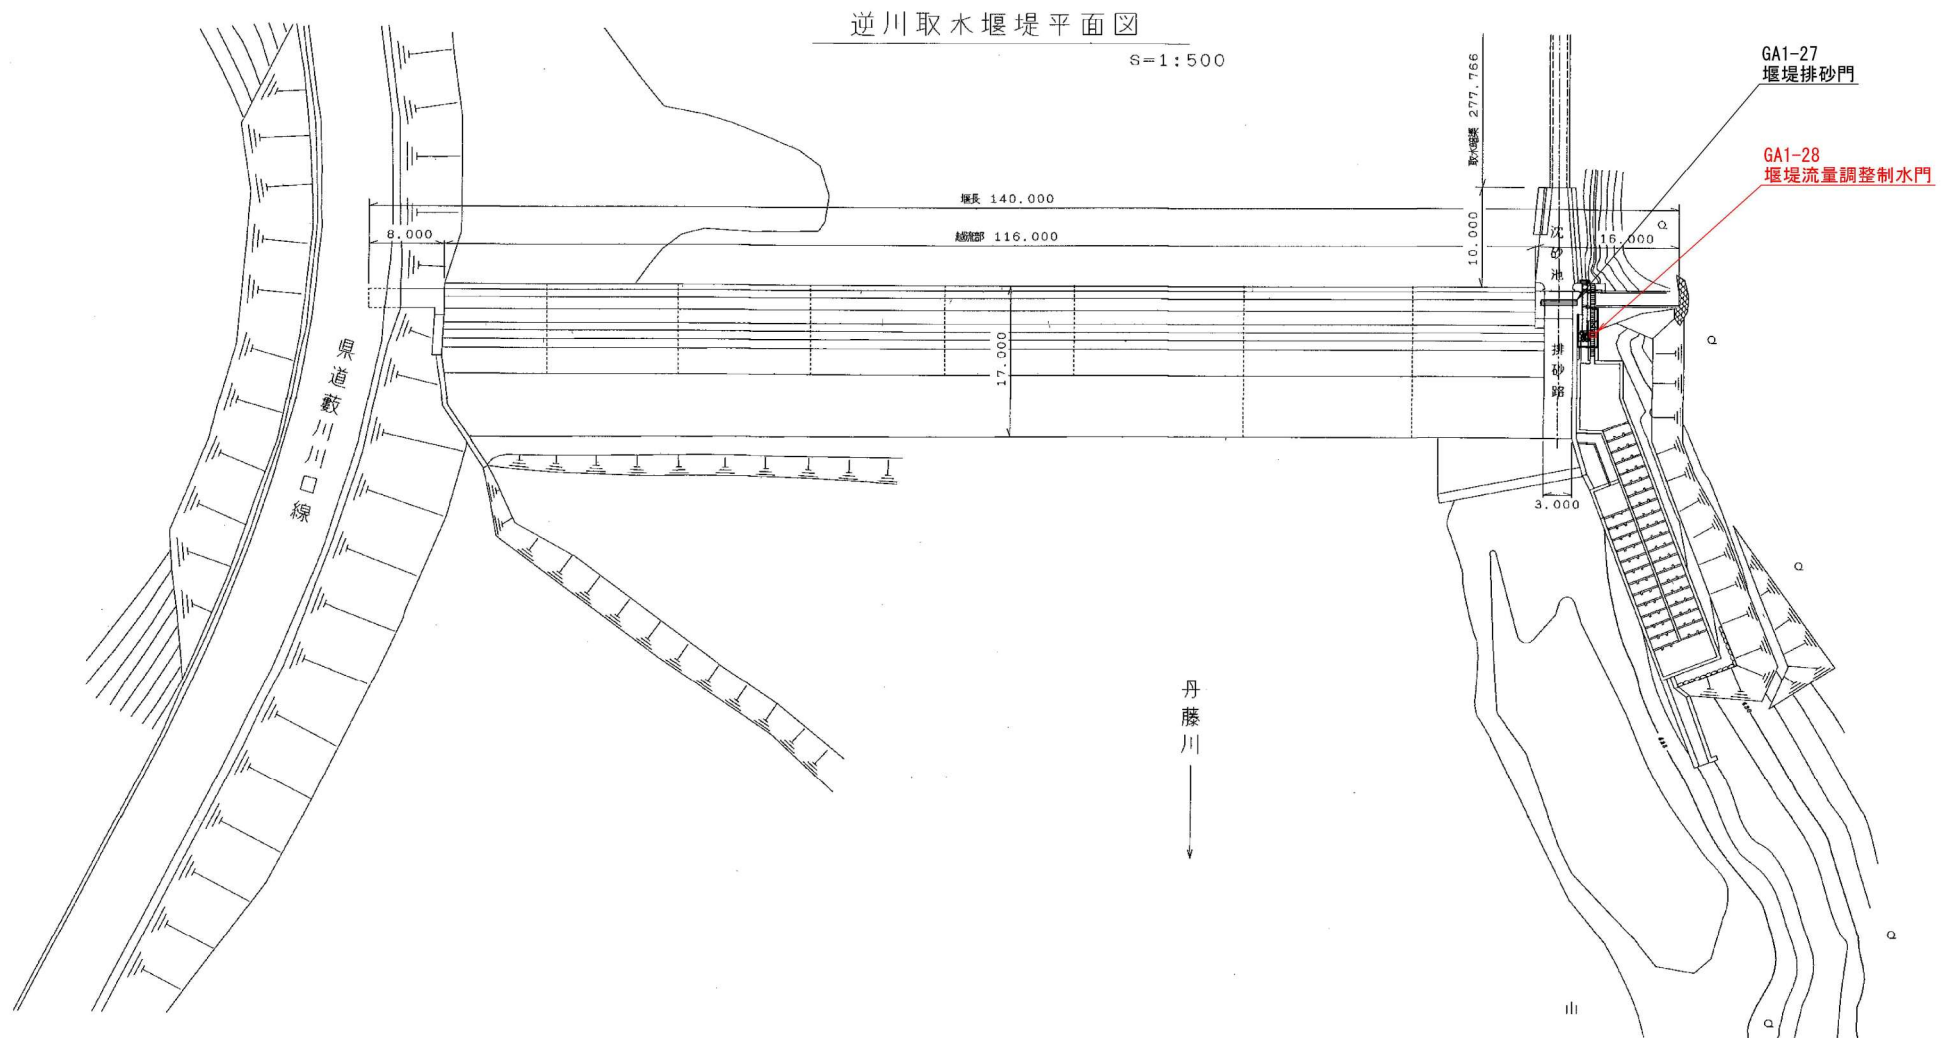

業務名	岩洞第一発電所ほか 水門設備等定期点検整備業務委託		
施設名	逆川取水堰堤		
縮 尺	—	図面番号	1 0 / 1 7
図 名	平面図		
岩手県企業局 施設総合管理所			

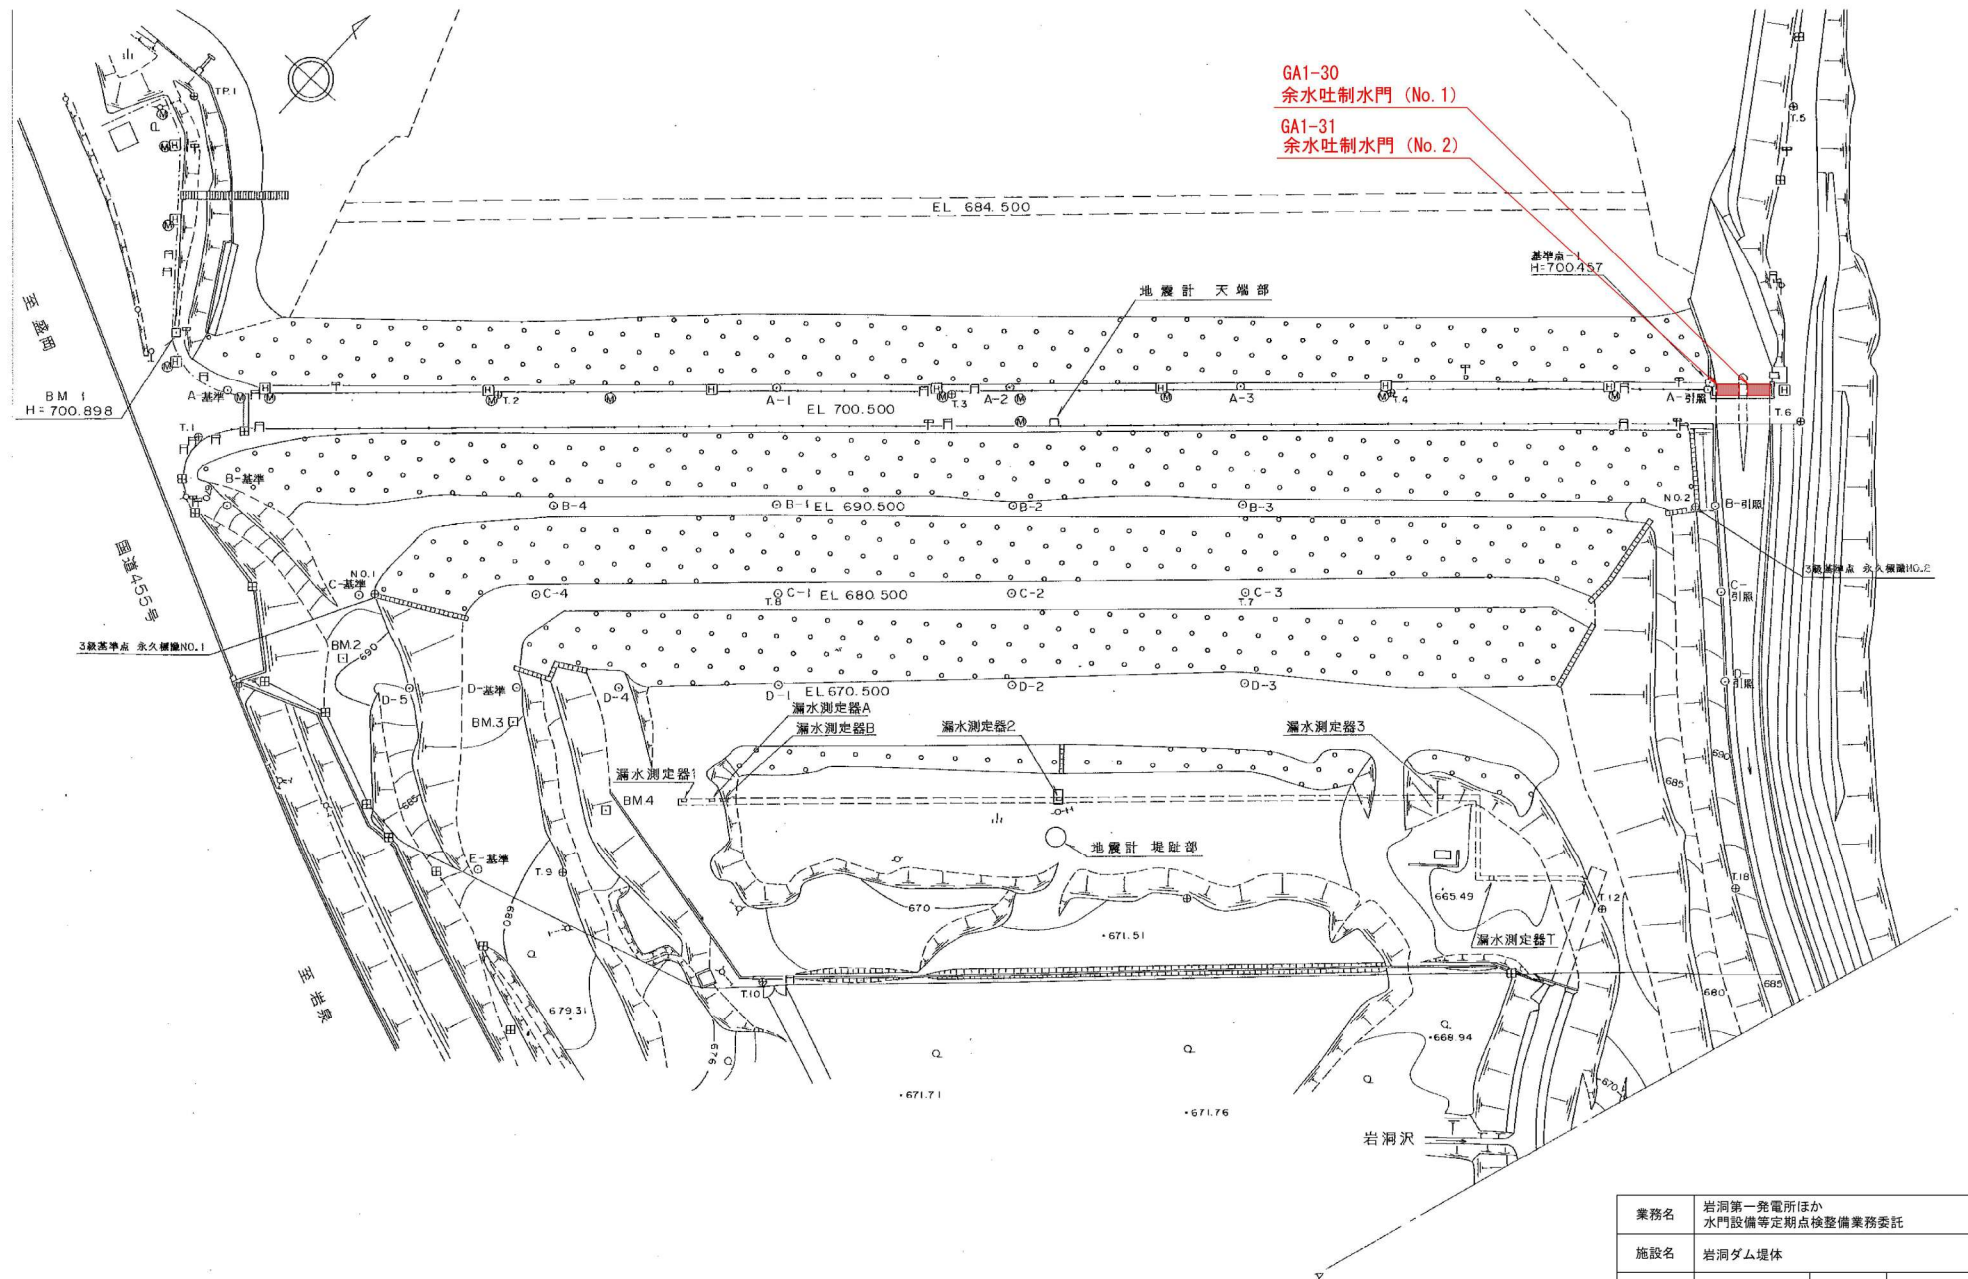


業務名	岩洞第一発電所ほか 水門設備等定期点検整備業務委託		
施設名	岩洞ダム堤体		
縮 尺	—	図面番号	1 1 / 1 7
図 名	平面図		
岩手県企業局 施設総合管理所			

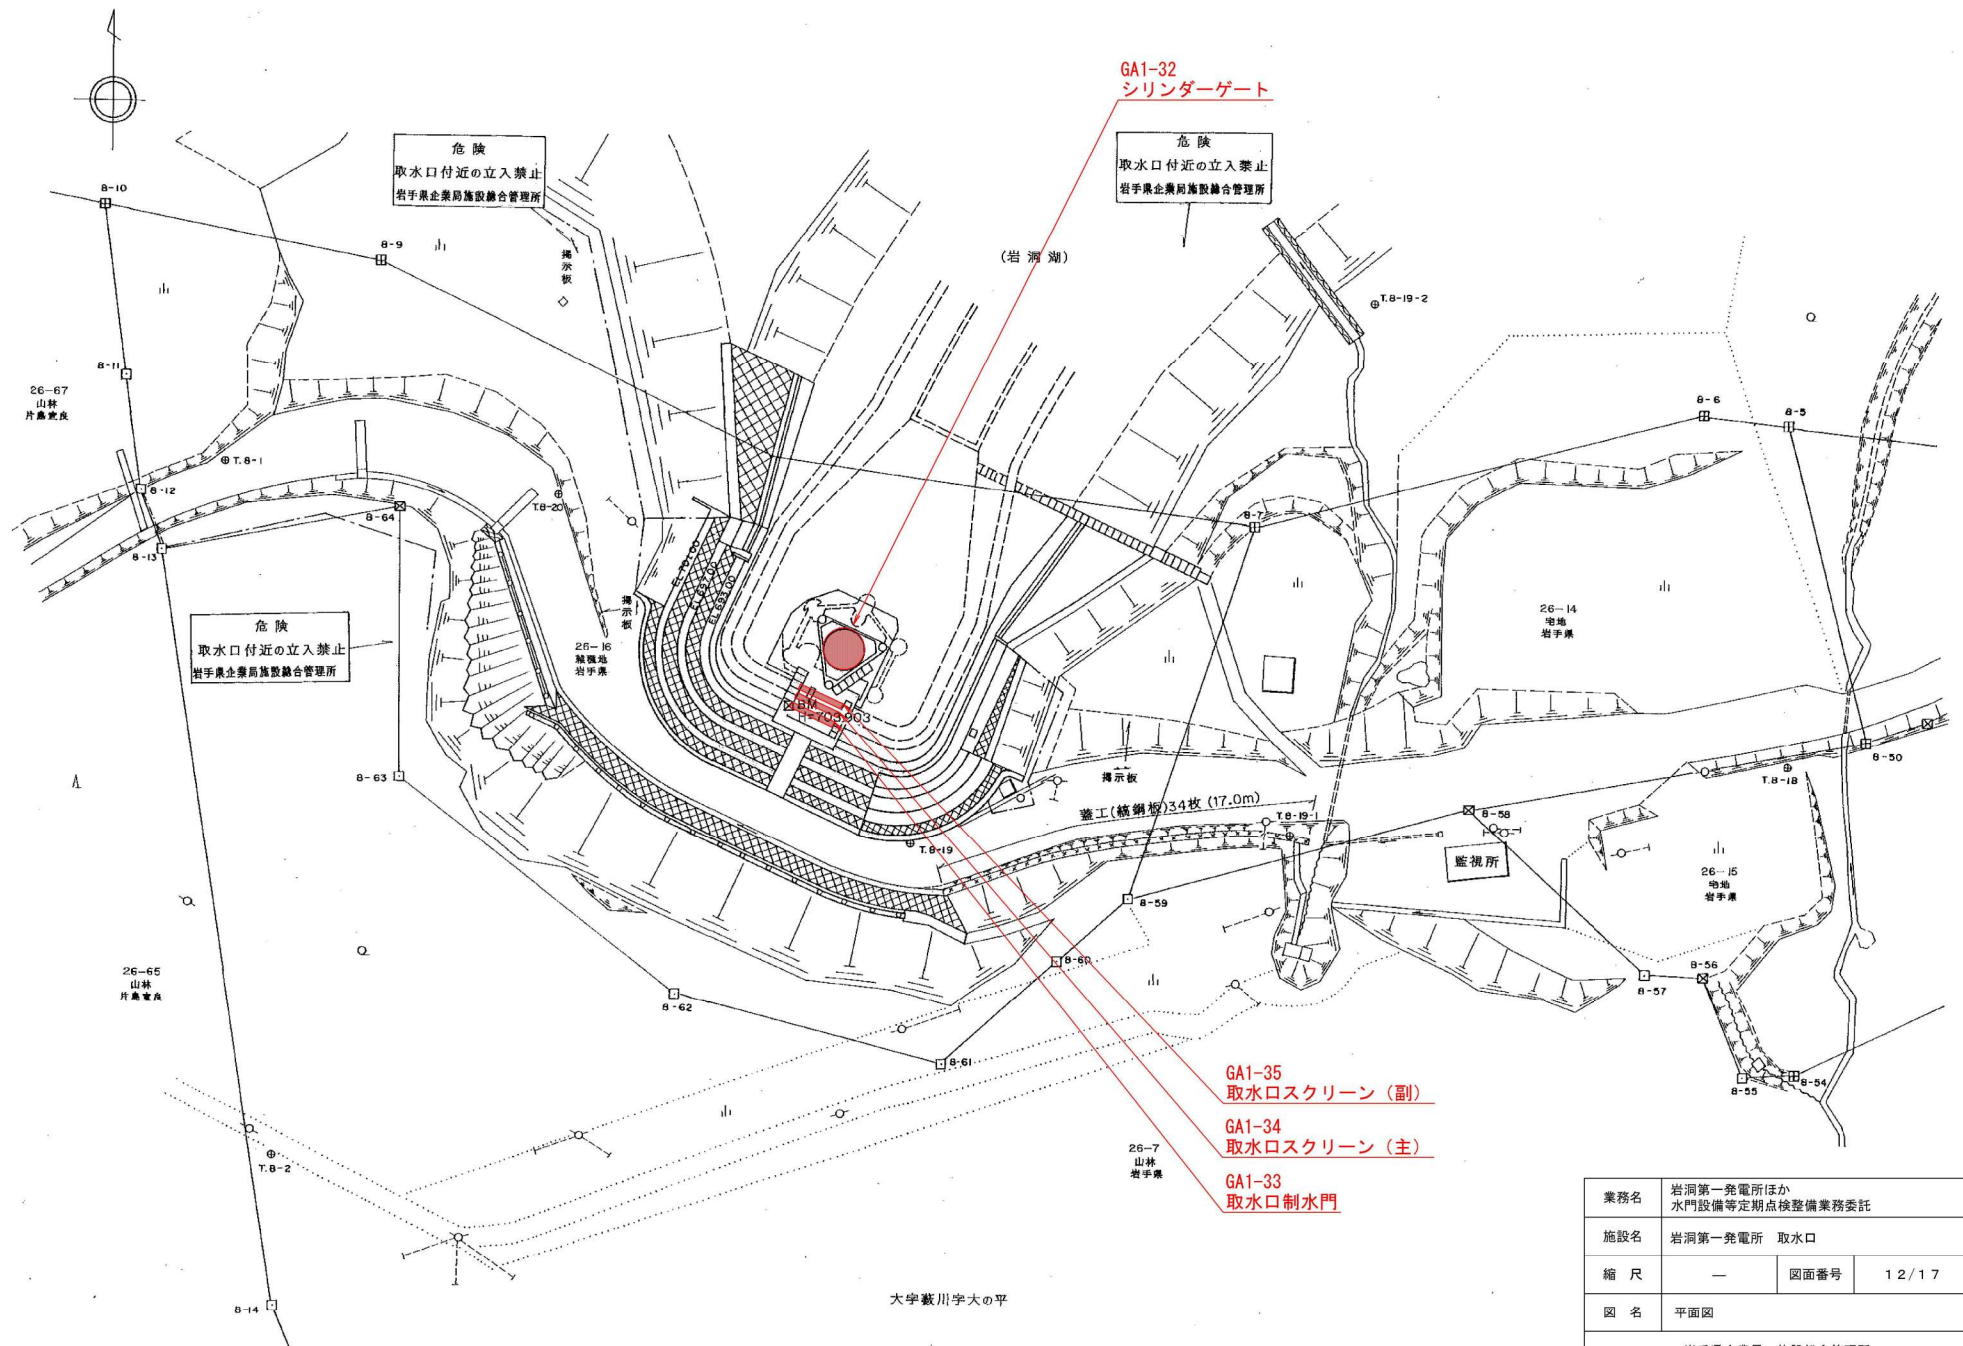

業務名	岩洞第一発電所ほか 水門設備等定期点検整備業務委託		
施設名	岩洞第一発電所 取水口		
縮 尺	—	図面番号	1 2 / 1 7
図 名	平面図		
岩手県企業局 施設総合管理所			


岩洞沢維持放流設備平面図

S=1:400

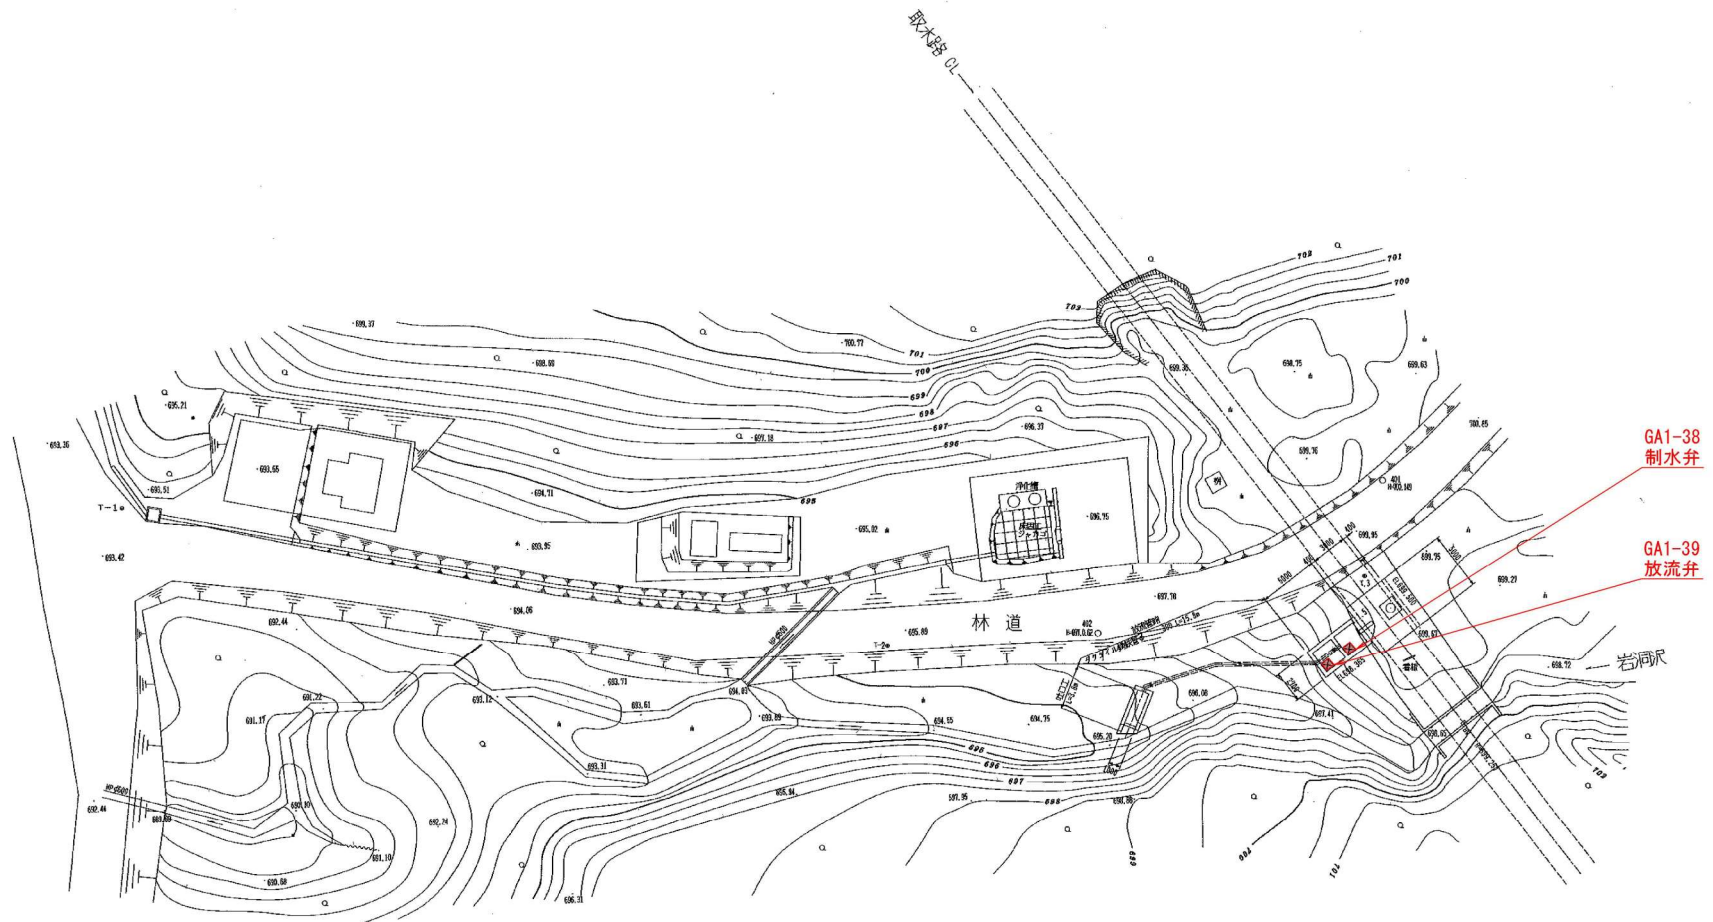

業務名	岩洞第一発電所ほか 水門設備等定期点検整備業務委託		
施設名	岩洞沢維持放流設備		
縮 尺	—	図面番号	14 / 17
図 名	平面図		
岩手県企業局 施設総合管理所			

GA1-40
注水口浮標設備



危険
注水口付近の立入禁止
岩手県企業局施設総合管理所

禁漁区
前方の図面に示す立入禁止区域は全域禁漁区となつておりますので絶対に立入らないで下さい。
岩洞湖漁業協同組合

注意
遊覧はつぎ湖内に立ち入ることを禁じます。
岩手県企業局
盛岡管区事務所
岩洞湖漁業協同組合

危険につき湖内に立ち入ることを禁じます。
岩手県企業局
盛岡管区事務所

危険
注水口付近の立入禁止
岩手県企業局施設総合管理所


危険
注水口付近の立入禁止
岩手県企業局施設総合管理所

危険
注水口付近の立入禁止
岩手県企業局施設総合管理所


危険につき湖内に立ち入ることを禁じます。
岩手県企業局
盛岡管区事務所

業務名	岩洞第一発電所ほか 水門設備等定期点検整備業務委託		
施設名	岩洞ダム注水口		
縮 尺	—	図面番号	15 / 17
図 名	平面図		
岩手県企業局 施設総合管理所			


附近平面図 S=1/100

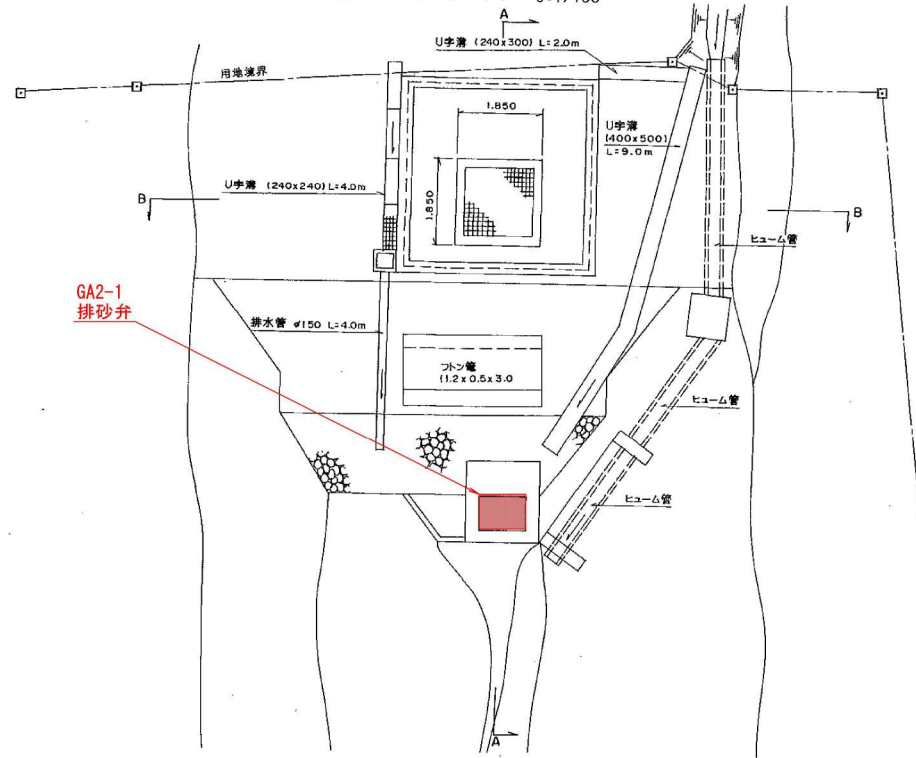


断面 A-A S=1/100

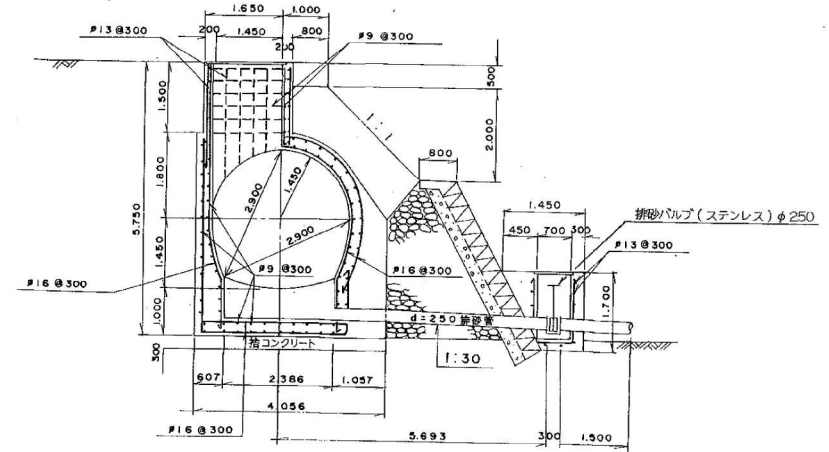


人孔蓋詳細図 S=1/50



バルブ蓋詳細図 S=1/50



断面 B-B S=1/100

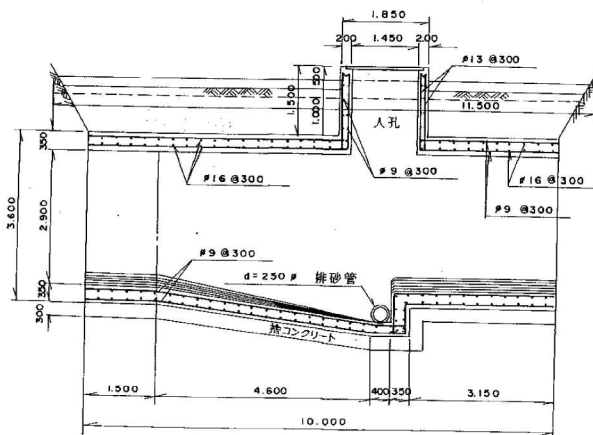

業務名	岩洞第一発電所ほか 水門設備等定期点検整備業務委託		
施設名	第一号暗渠		
縮 尺	—	図面番号	1 6 / 1 7
図 名	構造図		
岩手県企業局 施設総合管理所			

