

令和 8 年度

岩手県防災航空隊

ヘリコプター用消火バケット

仕様書

岩手県防災航空隊

1 総則

(1) 目的

この仕様書は、岩手県防災航空隊が令和8年度に購入するヘリコプター用消火バケツト（以下「本バケツト」という。）の仕様について、必要事項を定めることを目的とする。

(2) 概要

本バケツトは、岩手県防災ヘリコプターに吊り下げ、林野火災及びその他の大規模火災における空中消火活動に使用する資機材である。

2 仕様

品名及び数量	ヘリコプター用消火バケツト	1 基
型 式	MGE-WB 1 2 0 0 W-101 ※参考寸法は別図 1 のとおり	
放水扉	手動式、角形 2 連扉	
最大容量	1200L	
本体総重量	約 95kg	
給水時間	約 10 秒	
放水時間	約 6 秒	
バルブ操作力	約 20 kg	
漏れ量	満水時、約 1500cc／分 以下	
バックナー色	オレンジ色	
表 示	バックナー（バケツト本体）側面に「岩手県防災航空隊」を 2 箇所、対面に印刷する。 （縦約 700mm×横約 280mm、ゴシック、黒色） ※表示については別図 2 のとおり	
水量表示	容量調整の目安として、バックナー（バケツト本体）の内側に 100 L 間隔で 10 枚の浮上り式水位計を取付け、数字（2～11）を印刷する。（印字黒色）又、水量表示と水量表示ラインを 100 L 間隔で印刷する。（印字黒字） ※水位計概略図は別図 3 のとおり	
操作ロープ長さ	約 20m	
必須付帯品	バケツト収納バック ※寸法は別図 4 のとおり	1 個
	ピラー収納バック ※寸法は別図 5 のとおり	1 個
	修理キット（あて布、接着剤）	1 式
その他	本バケツトは折り畳み後、専用収納バックに収納し持ち運びできるものとする。	
	本バケツトはバケツトピラーASSY を取外した状態で、給水及び放水ができるものとする。（ボールロックピンで脱着する）	
	メカニカルヒューズ ASSY は、約 20kg で分離する。	

3 提出書類

納品時、次の書類を提出すること。

- ・ 検査成績書
- ・ その他発注者が指示する書類

4 保証

保証期間は、引き渡し完了日から1年間（メーカー保証が1年間より長い場合は、その期間）とし、発注者の正常な使用状態において故障した場合、無償にて修理又は交換を行うこと。また、保証期間終了後であっても、故障内容が受注者の責に帰すべき事由によるものと認められる場合、無償にて対応するものとする。

5 納入場所

岩手県花巻市葛第3地割 183-1（花巻空港内）

岩手県防災航空センター

6 納期


令和9年3月25日

ただし納期前に完成し納品できる場合は納品することとする。


7 その他

この仕様書に定めのない事項又は疑義が生じたときは、別途協議する


別図 1

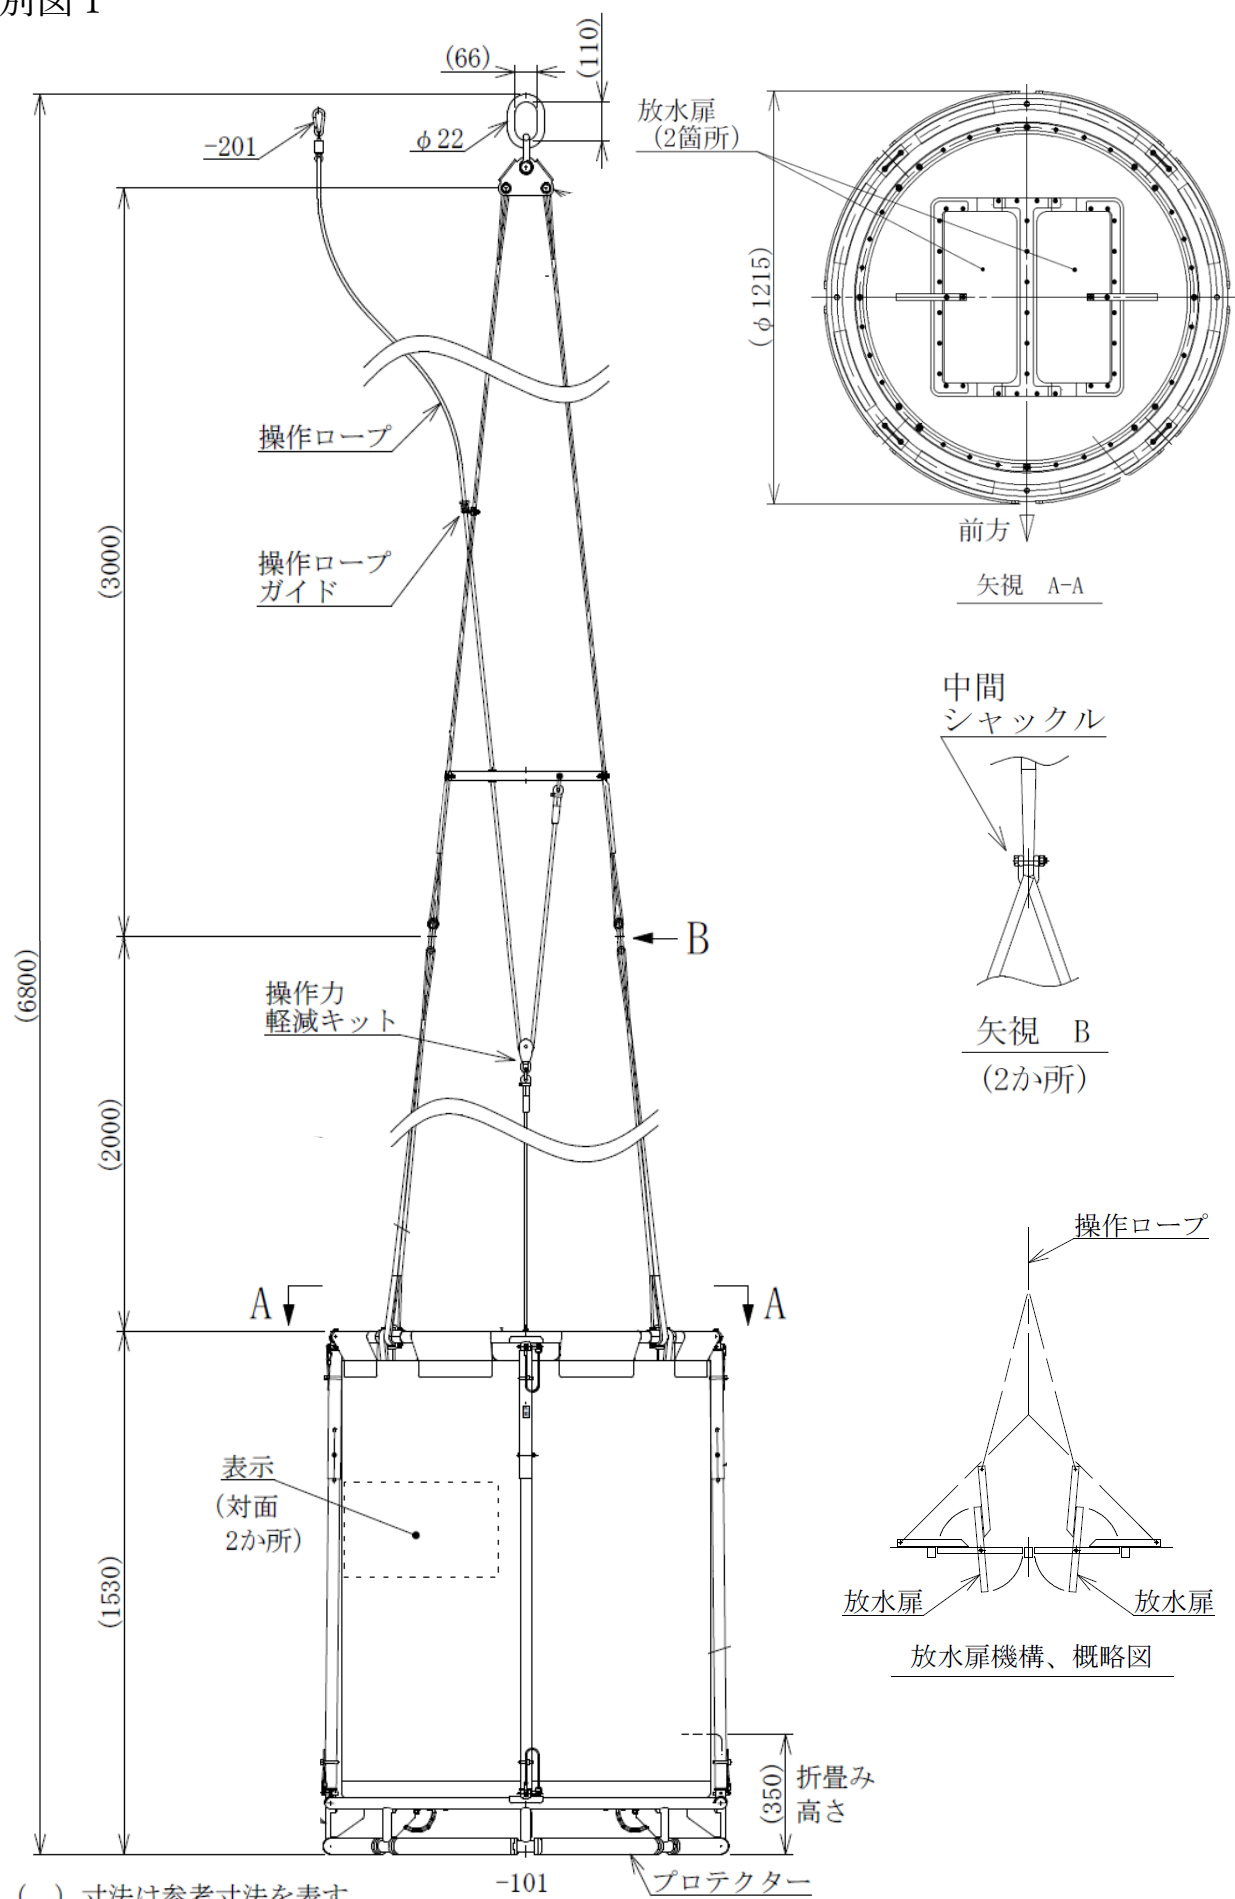

別図 2




別図 3

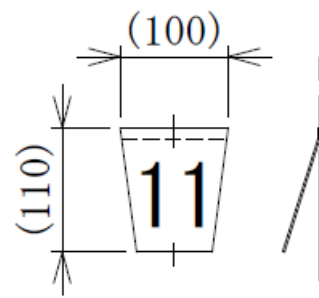

水位計、概略図

(拡大図)

別図 4

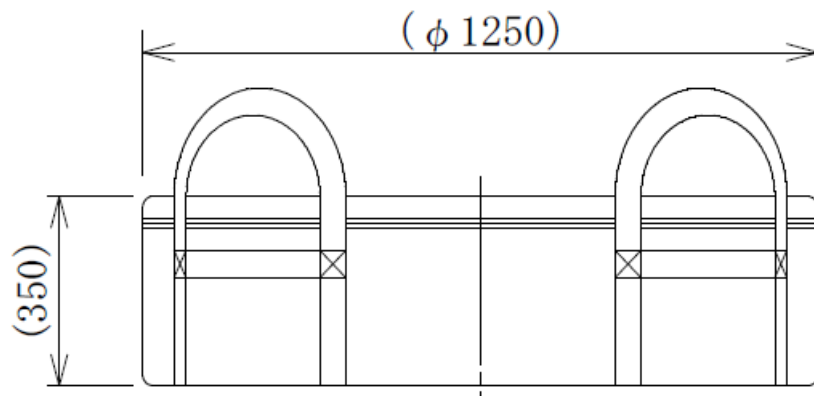

別図 5

